



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

KATSEPROTOKOLL NR. TL2019/V2830B

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Otepää Veevärk AS (10273845), Kastolatsi tee, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond 67404, , tel: +372 7664890, veevark@otepvesi.ee

Proovivõtukoht: Sihva pumbamaja, Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond

Veeallika liik: Põhjavesi

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.764

Proov võetud: 22.10.2019 11:22

Proovi tunnuskood:

Proov toodud laborisse: 22.10.2019 15:23

Analüüs alustatud: 22.10.2019 15:30

Analüüs lõpetatud: 25.10.2019 9:46


Protokoll vormistatud: 25.10.2019 9:53

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Enterokokid	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Kolooniate arv 22 °C	0	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

laborispetsialist: Paula Tuulik
vanemspetsialist: Maire Zeiger

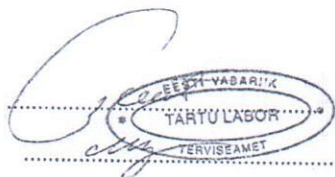

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 58080239 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 58093071 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 66571





EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

KATSEPROTOKOLL NR. TL2019/V2830K

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Otepää Veevärk AS (10273845), Kastolatsi tee, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond 67404, , tel: +372 7664890, veevark@otepvesi.ee

Proovivõtukoht: Sihva pumbamaja, Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond

Veeallika liik: Põhjavesi

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.764

Proov võetud: 22.10.2019 11:22

Proovi tunnuskood:

Proov toodud laborisse: 22.10.2019 15:23

Analüüs alustatud: 23.10.2019 7:55

Analüüs lõpetatud: 23.10.2019 14:08

Protokoll vormistatud: 23.10.2019 14:40

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Ühik	Meetod
Ammoonium	0,22	mg/l	V38-KOL
Elektrijuhtivus	486	µS/cm	V34-COND
Fluoriid	0,3	mg/l	V33-IC
Hägusus (NTU)	9	NTU	V02-KOL
Kloriid	1,2	mg/l	V33-IC
Lõhn (lahjendusaste)	2	lahjendusaste	V03-ORG*
Mangaan	116	µg/l	V42-KOL
Naatrium	7,4	mg/l	V33-IC
Nitraat	< 1	mg/l	V33-IC
Nitrit	0,002	mg/l	V32-KOL
Oksüdeeritavus	1,4	mg/l O ₂	V09-TTR
pH	7,4	pH ühik	V05-POT
Raud	1250	µg/l	V37-KOL
Sulfaat	< 1	mg/l	V33-IC
Värvus (Pt/Co skaala)	0	mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokollil paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

vanemspetsialist: Getlín Kartau

labori juhataja: Mari Reinik

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 58080239 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 58093071 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 83097



lk. 1 (1)